
**User's
Manual**

使用说明书

前言

- 感谢您购买本公司产品！
- 本手册是关于仪表的功能、设置、接线方法、操作方法、故障处理方法等的说明书。在操作之前请仔细阅读本手册，正确使用。
- 在您阅读完后，请妥善保管在便于随时翻阅的地方，以便操作时参照。

注意

- 本手册内容如因功能升级等有修改时，恕不通知。
- 关于本手册内容我们力保正确无误，如果您发现有不妥或错误，请与我们联系。
- 本书内容严禁全部或部分转载、复制。


版本

IML1XH-CZ02d


第二版 2024年2月

确认包装内容

打开包装箱后在您使用之前请确认以下事项。一旦您收到的产品有误、数量不对、外观不对，请与我公司或销售网点联系。

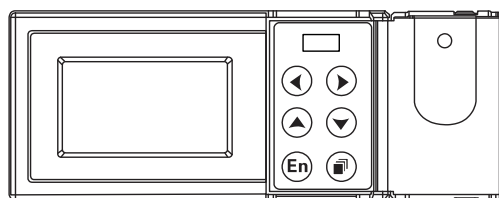

仪表外观



安装支架



U 盘

附件

序号	名称	数量	备注
1	安装支架	2	用于盘式安装固定
2	说明书	1	订购
3	U 盘	1	订购，最大 32GB

使用注意事项

- 本仪表中塑料零部件较多，清扫时请使用干燥的柔软布擦拭。不能使用苯剂、香蕉水等药剂清扫，可能造成变色或变形。
- 请不要将带电品靠近信号端子，可能引起故障。
- 请不要对本表冲击。
- 如果您确认仪表有冒烟、异味、异响等情况时，请立即切断供电电源，并及时与供货商或我公司取得联系。

目 录

第 1 章 仪表概要.....	1
1.1 仪表介绍.....	1
1.2 仪表结构.....	2
1.3 仪表安装.....	3
1.4 仪表接线.....	5
1.5 仪表显示及操作.....	7
1.5.1 数显画面操作.....	8
1.5.2 中间参数画面操作.....	9
1.5.3 历史曲线画面操作.....	9
1.5.4 功能画面操作.....	10
1.5.5 组态画面操作.....	10
1.5.6 组态参数编辑操作.....	11
第 2 章 模拟信号输入.....	13
2.1 信号类型及规格.....	13
2.2 信号调试画面.....	13
2.3 输入组态.....	14
2.3.1 信号输入基本参数设置.....	14
2.3.2 小信号切除设置（切除）.....	15
2.3.3 滤波参数设置（滤波）.....	15
2.3.4 线性调整设置（调整 K、B）.....	16
2.3.5 断线补偿参数设置.....	16
2.3.6 测频周期.....	16
第 3 章 温压补偿与流量累积.....	17
3.1 常用流量传感器流量表达式.....	18
3.2 常用物性参数计算.....	19
3.3 体积流量与质量流量的换算.....	19
3.4 雷诺数计算公式.....	20
3.5 装置组态.....	21
3.5.1 选择测量装置.....	22
3.5.2 标准孔板/喷嘴/文丘里管参数设置.....	23
3.5.3 V 锥流量计参数设置.....	24
3.5.4 通用差压流量计参数设置.....	25
3.5.5 脉冲输出流量计.....	26
3.5.6 电流输出型流量计参数设置.....	27
3.5.7 弯管流量计.....	27
3.5.8 质量流量计.....	27
3.6 介质组态.....	28
3.6.1 选择测量介质.....	28
3.6.2 水介质组态.....	28
3.6.3 一般液体介质组态.....	29
3.6.4 一般气体介质组态.....	29
3.6.4 导热油组态.....	30

3.7 流量组态.....	31
3.7.1 流量基本参数设置.....	31
3.7.2 高级结算参数设置.....	32
3.7.3 清除流量总量.....	32
第4章 热量功能.....	33
4.1 热量功能介绍.....	33
4.2 热量组态.....	33
4.3 清除热量（冷量）总量.....	34
第5章 RS485 通讯.....	35
5.1 寄存器地址列表.....	35
5.2 连接方式.....	36
5.3 通讯组态.....	37
第6章 模拟变送输出.....	38
6.1 变送输出规格.....	38
6.2 输出组态.....	38
第7章 通道报警.....	39
7.1 报警及组态.....	39
7.2 报警列表画面.....	40
7.3 清除报警列表.....	40
第8章 历史数据.....	41
8.1 记录功能及组态.....	41
8.2 历史数据查询画面.....	42
8.3 清除历史记录.....	42
第9章 累积报表.....	43
9.1 累积报表功能及组态.....	43
9.2 累积报表查询画面.....	44
9.2.1 年报表画面.....	44
9.2.2 月报表画面.....	44
9.2.3 班报表画面.....	45
9.3 清除累积报表.....	45
第10章 停电记录.....	46
10.1 停电记录功能.....	46
10.2 停电记录查询画面.....	46
10.3 清除停电记录.....	46
第11章 系统日志.....	47
11.1 系统日志功能.....	47
11.2 系统日志查询画面.....	47
第12章 双重密码保护.....	48
12.1 双重密码保护功能.....	48
12.2 密码设置画面.....	48
第13章 系统组态.....	49
13.1 日期和时间.....	49
13.2 仪表编号.....	49
13.3 恢复出厂设置.....	49

第 14 章 USB 数据备份和 U 盘格式化	52
14.1 数据备份功能	52
14.2 数据备份画面	52
14.3 U 盘格式化画面	52
第 15 章 组态备份	53
15.1 组态备份功能	53
15.2 组态备份画面	53
第 16 章 规格	54
16.1 信号、配电与报警	54
16.2 显示规格	55
16.3 一般规格	55
附录 1 标准孔板组态举例	57
附录 2 频率型涡街组态举例	58

第 1 章 仪表概要

1.1 仪表介绍

本仪表依据有关国际标准、国家及行业标准，针对不同介质和流量传感器，建立了多种流量数学模型，精确进行流量测量与计算。可广泛应用于石化、化工、冶金、电力、轻工、医药及城市燃气、供热等行业的贸易结算和工厂计量管理网络。

使用范围

- 适用介质：水、热水、液体（油品、化工产品）、导热油等。
- 流量传感器：节流式流量计（各类孔板，ISA1932 喷嘴，长径喷嘴，文丘里喷嘴，经典文丘里管）、V 型锥流量计、弯管流量计、涡街流量计、涡轮流量计、电磁流量计、质量流量计等。


补偿运算

- 依据 GB/T2624-2006 (ISO 5167-2003) 对节流式流量计的流出系数 C 、压缩系数 Z 、流速膨胀系数 ε 进行实时计算。
- 水密度依据 IAPWS-IF97 公式计算。

计量管理

- 流量单位自动换算，分段流量系数设定。
- 调试演算功能：支持查看模拟信号原始值；支持查看流量计算中各种中间参数，如密度 ρ ，雷诺数 Re_d ，流出系数 C ，压缩系数 Z ，可膨胀系数 ε ，动力粘度 μ ，等熵指数 κ 等数据。
- 贸易结算：具有小信号切除、停电补足、小流量补足、超限补偿计量等实用功能。
- 审计记录：具有停电记录、操作日志功能。
- 历史数据：记录流量、热量、冷量、供温、回温、差压（频率、脉冲）和总量等瞬时量。
- 报警列表：记录流量、热量、冷量、供温、回温等瞬时量报警信息。
- 累积报表：支持累积流量、热量月报表、年报表、班报表。
- 容错功能：温度、压力信号异常时，使用应急参数值进行补偿运算。
- 通讯功能：标准 Modbus RTU 协议，RS-485 通讯接口。
- 转存功能：使用 USB 接口转存仪表内部数据。

1.2 仪表结构

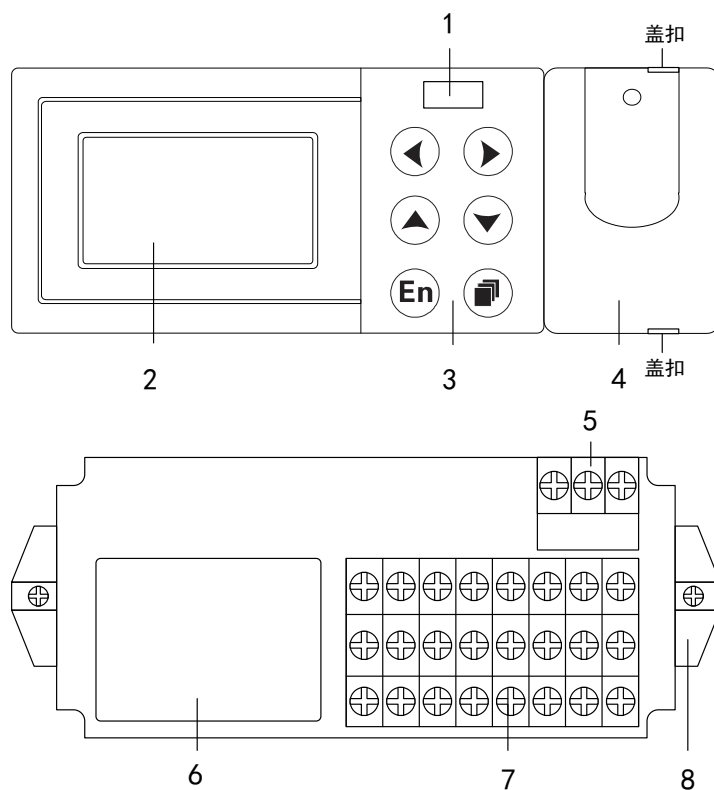

1. USB 存储接口：转存仪表历史数据、报表、掉电记录等数据。
2. 液晶显示屏：显示数显画面、中间参数、历史曲线等。
3. 键盘：左移、右移、增加、减少、确认、翻页。
4. 操作盖：保护 USB 接口和键盘，使用盖扣打开操作盖。
5. 电源端子：连接电源线和接地保护线。
6. 端子接线图：信号接线方式。
7. 信号端子：连接输入、输出信号。
8. 安装支架：盘式安装时，固定仪表使用。

1.3 仪表安装

对本仪表的安装场所，安装方法进行说明，安装时请务必阅读此部分。

安装注意事项：

- 本仪表为盘装式。
- 请安装在室内，避开风雨和太阳直射。
- 为了防止本仪表内部温度上升，请安装在通风良好的地方。
- 安装本仪表时请不要左右倾斜，尽量水平安装（可后倾 $<30^\circ$ ）。

安装时避开以下场所：


- 太阳光直射到的地方和热器具的附近。
- 工作时环境温度超过 50°C 的场所。
- 工作时环境湿度超过 85% 的场所。
- 电磁发生源的附近。
- 机械振动强的场所。
- 温度变化大容易结露的场所。
- 油烟、蒸汽、湿气、灰尘和腐蚀性气体多的地方。

安装方法


仪表盘请用 2~12mm 的钢板。

- 1、从仪表盘前面放入仪表。
- 2、用仪表所带的安装支架如下图所示安装。
 - 在仪表两侧用安装支架固定。
 - 仪表盘安装支架所用螺钉是 M4 标准螺钉。


安装图

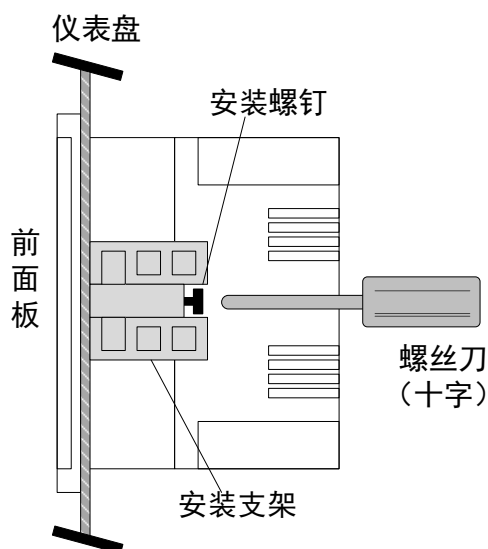

外部尺寸

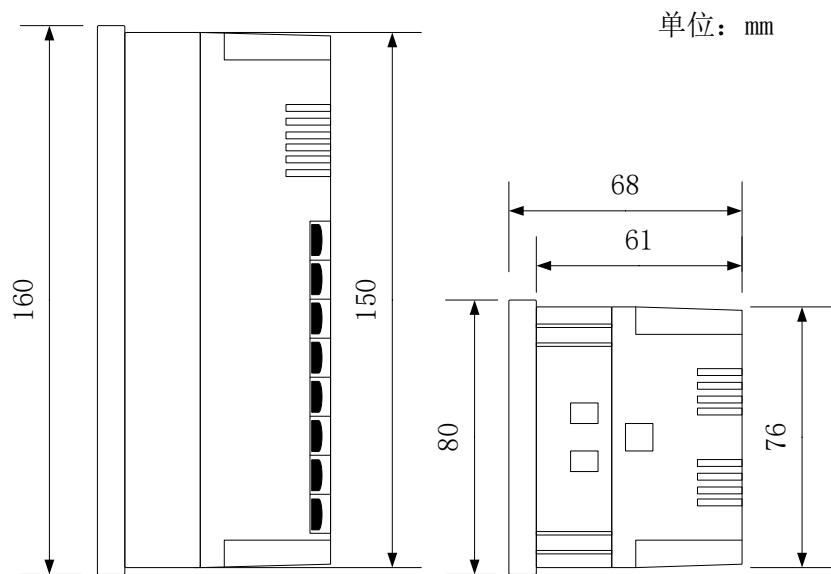


仪表安装尺寸

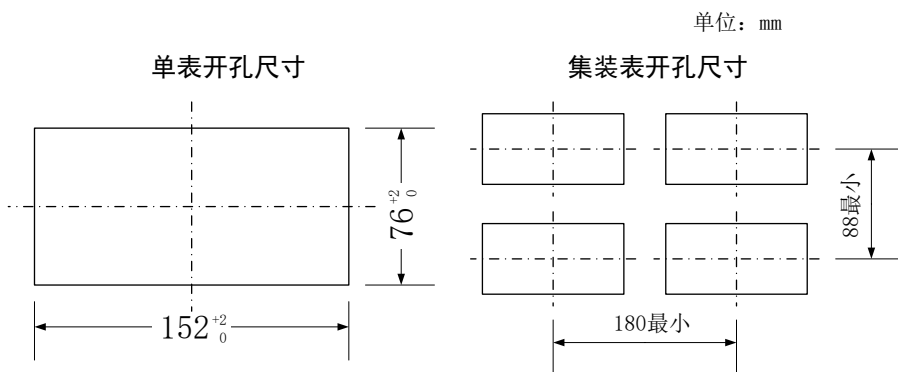

1.4 仪表接线

接线方法

- 1、接线前将仪表的电源断开。
- 2、将输入/输出信号线与输入/输出端子连接。
- 3、为了防止接触不良，接线后请认真拧紧螺钉。
- 4、建议使用带绝缘套筒的压线端子（4mm 螺钉用）。



进行电源接线时请遵守下述警告，否则可能引起触电或者损坏仪表。

注 意

- 为了防止触电，请确认仪表未通电。
- 为了防止火灾，请使用双重绝缘线。
- 对于电源接线和保护接地请使用带绝缘套筒压接端子（4mm 螺钉用）。
- 在 220VAC/24VDC 电源回路中请设置空气开关，将本表与总电源隔开。
空气开关规格：电流额定值 3A 以上
- 220VAC 电源回路中请连接 2A~15A 的保险丝。
- 24VDC 电源回路中请连接 1A 的保险丝。

电源规格

项目	内容
输入电压	85VAC ~ 265VAC 或 22VDC~26VDC
输入频率	50Hz

请注意在测量回路中不要混入干扰

- 测量回路请与电源回路或者接地回路分开。
- 测量对象最好不是干扰源，一旦无法避免，请将测量对象和测量回路绝缘，并将测量传感器接地。
- 对于静电感应产生的干扰，使用屏蔽线较好。
- 对于电磁感应产生的干扰，将测量回路接线等距离密集绞接较好。
- 如果将输入接线与其它仪表并联，会相互影响测量值


注 意

输入信号请不要超过下述值，否则会损伤仪表。

电流： -4mA ~ +25mA


最大共模干扰电压： 250VACrms (50Hz)

端子和接线图

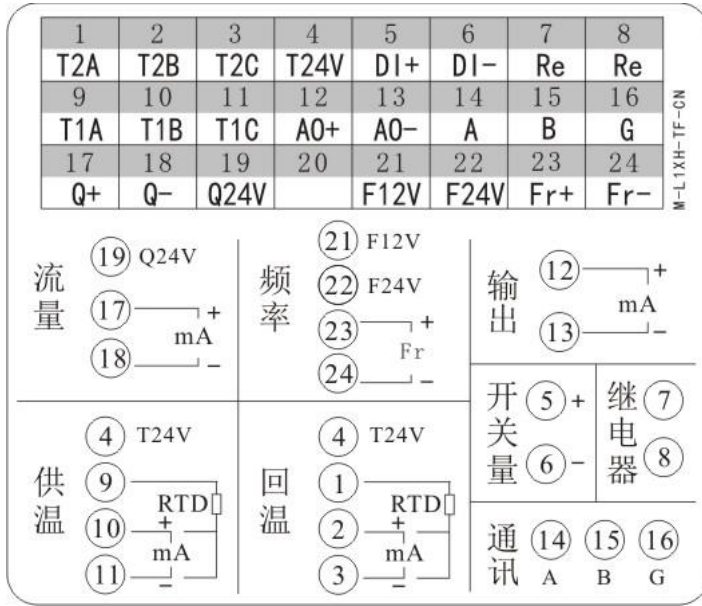

- 注意：
1. 电源有交流 220V 和直流 24V 两种，接线时请注意区分。
 2. 脉冲与频率接线相同。


1.5 仪表显示及操作

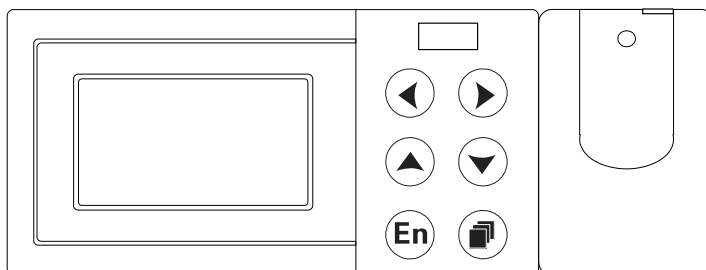

画面显示

本仪表配备单色点阵液晶显示器。

使用【翻页】键循环切换画面，使用【左移】+【翻页】键进入组态。

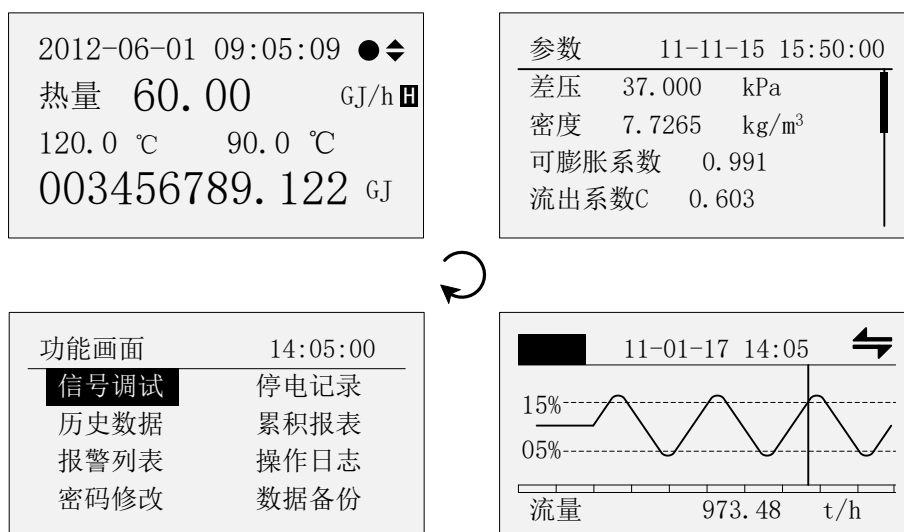


按键说明

- ◀ : 左移键，向前移动光标。
- ▶ : 右移键，向后移动光标。
- ▲ : 增加键，增加光标所在数据值。
- ▼ : 减少键，减少光标所在数据值。
- En : 确认键，执行光标所在功能或者编辑光标所在数据。
- ◻ : 翻页键，循环切换运行画面。
- ◀ + ◻ : 组态复合键，同时按下，进入组态画面。

1.5.1 数显画面操作

开机画面，使用【翻页】键循环切换至该画面。

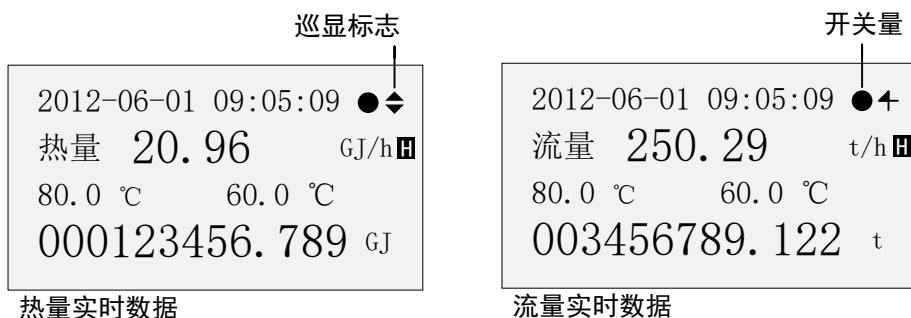

实时数据

热量类型选择热量时：同时显示热量、供温、回温和热量总量以及流量、供温、回温和流量总量。

热量类型选择冷量时：同时显示冷量、供温、回温和冷量总量以及流量、供温、回温和流量总量。

热量类型选择自动时：同时显示热量、供温、回温和热量总量，冷量、供温、回温和冷量总量以及流量、供温、回温和流量总量。

总量最大值为 999,999,999，固定 3 位小数显示，溢出后归零。

热量和冷量最大值为 500000，显示精度可组。

报警标志

通道存在报警时，通道名称后显示 H L 报警标志。

巡显标志

自动巡显流量和热量数据。

自动巡显状态标志 ◀，使用【确认】键切换自动/手动巡显功能。

手动巡显状态标志 ◆，使用【增加】【减少】键手动翻阅实时数据。

画面组态

组态位置：组态->功能组态->画面，组态画面如下：



巡显间隔，可选 5 秒/10 秒/20 秒/30 秒/1 分。出厂默认为 10 秒。

1.5.2 中间参数画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。

显示与测量装置、测量介质相关的补偿中间参数。

参数	11-11-15 15:50:00	
差压	37.000	kPa
密度	7.7265	kg/m ³
可膨胀系数	0.991	
流出系数C	0.603	


使用【增加】【减少】键翻阅数据。

1.5.3 历史曲线画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。

历史数据查阅请参看第 8 章。

历史曲线支持通道：流量、热量、温度、压力、差压。

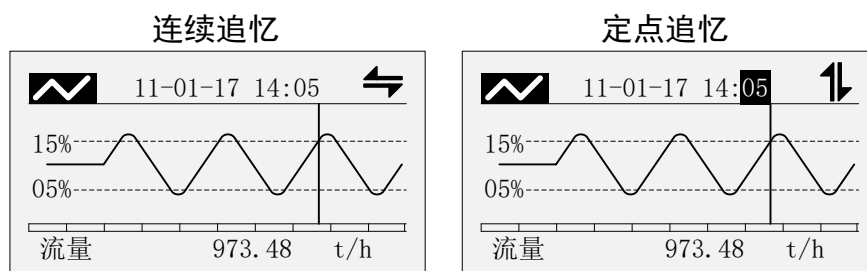

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道：流量、热量、供温、回温、差压。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史曲线翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式，时间可编辑。

使用【增加】【减少】键修改时间，按[确认]键查看历史数据。

此时自动切换至连续追忆模式。

1.5.4 功能画面操作

使用【翻页】键循环切换至该画面。该画面提供信号调试、停电记录、历史数据、累积报表、报警列表、操作日志、密码修改、数据备份 8 个功能画面的入口。

功能画面	14:05:00
信号调试	停电记录
历史数据	累积报表
报警列表	操作日志
密码修改	数据备份

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【确认】键进入对应子功能画面。

使用【翻页】键退出当前子功能画面。

1.5.5 组态画面操作

● 进入组态画面

同时按下【左移】+【翻页】键进入组态入口画面。

请输入供方密码 000000 L1XH1000 退出	请输入需方密码 000000 L1XH1000 退出
-------------------------------------	-------------------------------------

使用【左移】【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键输入密码。

光标处于**密码**处时，使用【确认】键确认密码输入。

光标处于**退出**处时，使用【确认】键退出组态画面。

注意

仪表提供双重密码保护，只有当需方密码和供方密码都正确时，才能进入组态画面。初始密码为 000000。

● 选择组态入口

密码正确输入后，显示组态分类入口。

组态		功能组态		
装置组态	介质组态	系统	报警	输出
输入组态	流量组态	通讯	画面	报表
热量组态	功能组态	组态	信息	
	退出			退出

使用【左移】【右移】键移动光标选择组态入口。

使用【确认】键进入对应组态画面。

● 确认修改操作

执行不可恢复操作时，会弹出确认操作对话框，减少误操作。

主要包括以下操作：恢复出厂设置、清除停电记录、清除累积报表、清除报警列表、清除日志记录、清除流量总量、清除冷热量总量等。

确定恢复出厂设置？

选择**是**，确定执行该操作功能。

选择**否**，不执行该操作功能。

● 保存组态修改

参数修改完成后，选择**退出**，弹出确认保存对话框。

是否保存组态参数？

选择**是**，保存设定内容，并退出组态画面。

选择**否**，不保存设定内容，并退出组态画面。

选择**取消**，返回组态画面，继续设定参数。

1.5.6 组态参数编辑操作

组态参数项分为两种编辑类型，分别是【参数选择】和【数值编辑】。


● 参数选择

使用【增加】和【减少】键选择光标所在参数项的内容，或微调数值。

● 数值编辑

当输入数值较大时，通过输入面板输入数值。

移动光标到编辑参数项，使用【确认】键，弹出输入面板进行输入操作。

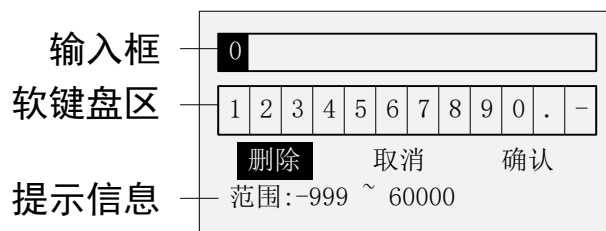

使用【左移】【右移】键移动软键盘区的光标。

使用【确认】键选择光标所在的数字至输入框。

删除 功能：删除输入框中最后一个字符。

取消 功能：取消编辑，退出输入面板。

确认 功能：确认编辑，退出输入面板。

注意

当输入的值超出范围时，将无法确认，并且输入值的正确范围会以黑底显示，提示用户检查输入数值。

第2章 模拟信号输入

2.1 信号类型及规格

本仪表为3通道输入，仪表测量周期为1秒，具有小信号切除、惯性滤波功能，支持断偶断线处理，支持以下信号类型

通道	输入方式	输入类型	测量范围
流量	直流电流	4~20mA	4.00mA ~ 20.00mA
	频率	FR	0.0 ~ 10000.0Hz
	脉冲	Pulse	0.0~10000.0P
供温 回温	热电阻	PT100	-50.0°C ~ 650.0°C
		PT500	-200.0°C ~ 266.0°C
		PT1000	-50.0°C ~ 250.0°C
	直流电流	4~20mA	4.00mA ~ 20.00mA

接线方式请参看【1.4节 仪表接线】。

2.2 信号调试画面

画面位置：功能画面->信号调试，显示模拟信号原始数据。如差压（频率、脉冲）、供温、回温值。

信号调试		
差压	8.200	mA
供温	220.00	Ω
回温	170.00	Ω

操作

使用【翻页】键退出该画面。

2.3 输入组态

设定模拟信号相关参数，包括差压（体积、频率、脉冲、流量）、供温、回温通道设置。

组态位置：组态→输入组态，组态画面如下（展开图）：

<p>输入组态</p> <p>通道 差压</p> <p>方式 输入</p> <p>类型 4-20mA</p> <p>单位 kPa</p> <p>量程 0.00 ~ 1.60</p> <p>切除 0.0%</p> <p>滤波 0.0秒</p> <p>调整K 1.00</p> <p>调整B 0.00</p> <p>断线补偿 0.00 kPa</p> <p>退出</p>	<p>输入组态</p> <p>通道 频率</p> <p>方式 输入</p> <p>类型 Fr</p> <p>单位 Hz</p> <p>量程 0 ~ 5000</p> <p>切除 30Hz</p> <p>50Hz滤波 10秒</p> <p>调整K 1.00</p> <p>调整B 0.00</p> <p>测频周期 10秒</p> <p>退出</p>
<p>输入组态</p> <p>通道 供温</p> <p>方式 设定</p> <p>设定值 80.0</p> <p>单位 °C</p> <p>退出</p>	<p>输入组态</p> <p>通道 回温</p> <p>方式 设定</p> <p>设定值 60.0</p> <p>单位 °C</p> <p>退出</p>

2.3.1 信号输入基本参数设置

通道

信号输入通道，根据不同测量装置，通道组合不同。

通道与测量装置对应关系如下表：

测量装置	信号通道
标准孔板 标准喷嘴 标准文丘里管 V锥型流量计 通用差压流量计 弯管流量计	差压、供温、回温
脉冲输出流量计	频率（脉冲）、供温、回温
电流输出流量计	体积、供温、回温
质量流量计	流量、供温、回温

方式

通道输入方式分为：输入、设定两种。

- 输入：外部信号接入。
- 设定：设置通道固定值。

类型

通道信号类型，不同的通道有不同的信号类型。

- 差压信号：直流电流。
- 频率信号：频率。
- 脉冲信号：脉冲。
- 供温信号：热电阻，直流电流。
- 回温信号：热电阻，直流电流。

信号类型测量范围见规格章节。

单位

设置通道单位，参与补偿运算。各通道可组单位如下：

差压：Pa、kPa

频率：Hz

体积：L/h、m³/h、km³/h

流量：使用流量单位，通道单位不可组，t/w、t/d、t/h、kg/w、kg/d、kg/h、kg/min、kg/s、Mm³/min、km³/w、km³/d、km³/h、m³/w、m³/d、m³/h、m³/min、L/h、L/m、mL/min。

温度：°C

量程

设定输入信号的量程上下限。

2.3.2 小信号切除设置（切除）

输入信号小于该值时，执行切除功能，显示量程下限。

输入信号为普通信号时，该值为量程百分比。

输入信号为频率信号时，该值为实际频率值。

只对流量通道有效。

2.3.3 滤波参数设置（滤波）

滤波时间常数设置，范围 0.0 秒~9.9 秒。

滤波计算方法：
$$\text{显示值} = \frac{\text{上次测量值} \times \text{滤波时间常数} + \text{本次测量值}}{\text{滤波时间常数} + 1}$$

当信号为频率时，该参数为 50Hz 信号滤波时间参数（0 ~ 10 秒）。
若该滤波时间内，频率连续为 $50 \pm 0.3\text{Hz}$ 时，进行切除滤波处理。

2.3.4 线性调整设置（调整 K、B）

输入信号值有误差时，可以进行微调。

调整公式：实际值 = 测量值 \times K + B 。

2.3.5 断线补偿参数设置

当检测到信号断线时，使用该参数作为通道值参与补偿运算。流量通道无此参数。

2.3.6 测频周期

只对频率通道有效，对该周期内每秒测量频率值取平均值处理，1~10 秒可组。

第 3 章 温压补偿与流量累积

本仪表具有强大的温压补偿功能，根据设定的测量装置和测量介质参数，实时补偿计算瞬时流量和累积总量，共支持 9 类测量装置和 3 类测量介质。

节流式流量计标准 GB/T2624-2006 (ISO 5167-2003)。

水密度依据 IAPWS-IF97 公式计算。

仪表支持 9 大类测量装置：

1. 标准孔板
2. 标准喷嘴
3. 标准文丘里管
4. V 锥型流量计
5. 通用差压流量计
6. 弯管流量计
7. 脉冲输出流量计
8. 电流输出流量计
9. 质量流量计

仪表支持 3 大类测量介质：

1. 水
2. 一般液体
3. 导热油

3.1 常用流量传感器流量表达式

- 标准节流装置的质量流量表达式：

$$q_m = \frac{C}{\sqrt{1-\beta^4}} \varepsilon \frac{\pi}{4} d^2 \sqrt{2\Delta_p \times \rho} \times 3600 \quad \dots\dots\dots (1)$$

式(1)中： q_m ——质量流量，kg/h；
 C ——流出系数（无量纲）；
 ε ——流速膨胀系数（无量纲）；
 d ——孔板开孔直径，m；
 Δ_p ——差压，Pa；
 ρ ——工作状态下气体密度，kg/m³；
 β ——管径比（无量纲）。

式(1)中 d 按下式计算： $d = d_{20}[1 + \alpha_d(t - 20)]$
 $\dots\dots\dots (2)$

式(2)中： d_{20} ——20℃时孔板开孔直径，m；
 α_d ——孔板线膨胀系数，1/℃。

式(1)中， ε 、 C 的计算按照 GB2624-2006《用孔板、喷嘴和文丘里管流量充满圆管的流体流量》或 ISO5167:2003 (E)《用安装在充满流体的圆形截面管道中的差压装置测量流量》进行。

- 涡街（或涡轮）流量传感器配温度、压力补偿测量气体（非烃类）质量流量表达式：

$$q_m = 3.6 \times \frac{F}{K} \times \rho_N \times \frac{P \times T_N \times Z_N}{P_N \times T \times Z} \quad \dots\dots\dots (3)$$

式(3)中： q_m ——质量流量，kg/h；
 F ——涡街（或涡轮）流量计发出的脉冲信号频率，Hz；
 K ——涡街（或涡轮）流量计的平均仪表系数，1/L；
 P ——工况压力；
 ρ_N ——标准状态下气体密度，kg/m³；
 P_N ——标准大气压，Pa；
 Z_N ——标准状态下气体压缩系数（无量纲）；
 Z ——工作状态下气体压缩系数（无量纲）；
 T_N ——标准状态下气体温度，K；
 T ——工作状态下气体温度，K。

式(3)中， Z 值的计算依据式(7)进行。

- 涡轮流量计配温度补偿测量液体（汽油或者柴油）质量流量表达式：

$$q_m = 3.6 \times \frac{F}{K} \rho_{20} [1 - \lambda(t - 20)] \quad \dots\dots\dots (4)$$

式(4)中： q_m ——质量流量，kg/h；

- λ ——体积温度系数, $1/^\circ\text{C}$;
 K ——涡轮流量计的平均仪表系数, $1/\text{L}$;
 F ——涡轮流量计发出的脉冲信号频率, Hz ;
 ρ_{20} —— 20°C 时液体(油品)密度。

- 涡街流量计配压力(或温度)或压力和温度
测量饱和或过热蒸汽质量流量表达式:

$$q_m = 3.6 \times \frac{F}{K} \rho \quad \dots\dots\dots (5)$$

- 式(5)中: q_m ——质量流量, kg/h ;
 K ——涡街流量计的平均仪表系数, $1/\text{L}$;
 F ——涡街流量计发出的脉冲信号频率, Hz ;
 ρ ——工作状态下蒸汽密度, kg/m^3 ;

3.2 常用物性参数计算

- 非烃类干气体密度计算:

$$\rho = \rho_N \times \frac{P \times T_N \times Z_N}{P_N \times T \times Z} \quad \dots\dots\dots (6)$$

式(6)中, 压缩系数 Z 按以下公式计算:

用雷德利克-孔(Redlich-Kwong)方程, 或简称 R-K 公式求解。

$$Z^3 - Z^2 - (B^2 + B - A)Z - AB = 0 \quad \dots\dots\dots (7)$$

$$\text{式(7)中: } A = \frac{0.42748P_r}{T_r^{2.5}};$$

$$B = \frac{0.086647P_r}{T_r};$$

$$T_r = \frac{T}{T_c}$$

$$P_r = \frac{P}{P_c}$$

T_c 、 P_c : 该气体的临界温度和临界压力。

- 密度计算:

水密度依据 IAPWS-IF97 公式计算。

3.3 体积流量与质量流量的换算

质量流量表达式:

$$q_m = q_v \rho \quad \dots\dots\dots (8)$$

工况体积流量表达式:

$$q_v = \frac{q_m}{\rho} \quad \dots\dots\dots (9)$$

标况体积流量表达式:

$$q_{VN} = \frac{q_m}{\rho_N} \dots\dots\dots (10)$$

式(10)中: q_m ——质量流量, kg/h
 q_V ——工况体积流量, m^3/h ;
 q_{VN} ——标况体积流量, $N m^3/h$;
 ρ ——工作状态下气体密度, kg/m^3 ;
 ρ_N ——标准状态下气体密度, kg/m^3 。

标况状态是指 $20^\circ C$, $0.101325MPa$

3.4 雷诺数计算公式

$$Re_D = \frac{4q_m}{3600\pi\mu D} \dots\dots\dots (11)$$

式(11)中: μ ——介质动力粘度, $Pa \cdot S$;

D ——管道直径, m 。

3.5 装置组态


装置组态包括装置类型及其管道材质、节流件材质、管道口径、节流件口径等相关参数。

仪表支持的管道材质与节流件材质共以下 17 种：

1. 15 钢, A3 钢
2. A3F, B3 钢
3. 10 钢
4. 20 钢
5. 45 钢
6. 1Cr13
7. Cr17
8. 12Cr1Mov
9. 10CrMo910
10. Cr6SiMo
11. X20CrMoWV
12. 1Cr18Ni9Ti
13. 普通碳钢
14. 工业用铜
15. 红铜
16. 黄铜
17. 灰口铸铁

3.5.1 选择测量装置

组态位置：组态→装置组态，组态画面如下：

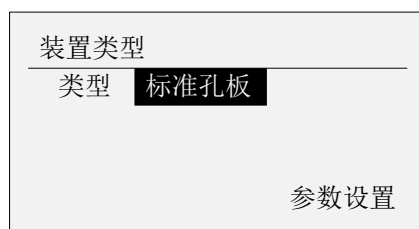

类型

装置类型整理为二级分类，分类表格如下：

一级分类	二级分类
标准孔板	法兰取压孔板
	角接取压孔板
	D 和 D/2 取压孔板
标准喷嘴	ISA1932 喷嘴
	长径喷嘴
	文丘里喷嘴
标准文丘里管	铸造收缩段
	机械加工收缩段
	粗焊铁板收缩段
V 锥型流量计	无
通用差压流量计	无
脉冲输出流量计	频率型涡街
	脉冲型
电流输出流量计	4-20mA 型涡街
	电磁流量计
	线性流量计
弯管流量计	无
质量流量计	无

设置完成一级分类装置类型后，进入**参数设置**设定装置二级分类装置及其详细参数。

注意

更改装置类型后，必须完成参数设置后才能退出组态。

3.5.2 标准孔板/喷嘴/文丘里管参数设置

设定标准孔板、标准喷嘴、标准文丘里管测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

参数设置		
装置	法兰取压孔板	
开方	本机开方	
管道材质	20钢	
孔板材质	1Cr18Ni9Ti	
管道口径	500	mm
孔板口径	400	mm
		退出

装置

测量装置可选：

标准孔板：法兰取压孔板、角接取压孔板、D 和 D/2 取压孔板。

标准喷嘴：ISA1932 喷嘴、长径喷嘴、文丘里喷嘴。

标准文丘里管：铸造收缩段、机械加工收缩段、粗焊铁板收缩段。

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，需要仪表对差压信号进行开方时，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_D 。

孔板材质

用于制造节流件的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λ_d 。

管道口径

管道在 20℃ 时的直径。

孔板口径

节流件在 20℃ 时的直径。

3.5.3 V 锥流量计参数设置

设定 V 锥流量计测量装置相关参数。组态界面如下（展开图）：

参数设置		◆
开方	本机开方	
流出系数	0.00	
膨胀系数	0.00	
管道材质	20钢	
锥体材质	1Cr18Ni9Ti	
管道口径	500	mm
V锥直径	400	mm
		退出

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，需要仪表对差压信号进行开方时，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

流出系数

V 锥装置设计流出系数（可根据设计书获得）。

膨胀系数

V 锥装置设计膨胀系数（可根据设计书获得）。

管道材质

用于制造管道的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λD 。

锥体材质

用于制造锥体的材质，不同的制造材质有不同的线膨胀系数 λd 。

管道口径

管道在 20℃ 时的直径。

V 锥直径

V 锥在 20℃ 时的直径。

3.5.4 通用差压流量计参数设置

设定差压式流量计测量装置相关参数。

组态界面如下（展开图）：

<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">参数设置 ◆</p> <hr/> <p>开方 本机开方</p> <p>模型 K系数</p> <p>K系数段数 02</p> <p>差压 0 ~3 kPa</p> <p>K1= 1.2</p> <p>差压 3 ~6 kPa</p> <p>K2= 1.4</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">退出</p> </div>	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: right; margin: 0;">参数设置 ◆</p> <hr/> <p>开方 本机开方</p> <p>模型 设计参数</p> <p>设计温度 220 °C</p> <p>设计压力 0.6 MPa</p> <p style="text-align: right; margin-top: 5px;">退出</p> </div>
--	--

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，需要仪表对差压信号进行开方时，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

模型

设定计算模型，可选：K系数和设计参数。

选择【K系数】模型时

K系数段数

K系数分段数目，最多10段可组。

K系数

根据流量公式 $Q = k\sqrt{\Delta P \cdot \rho}$ ，设定差压分段K系数。

其中Q单位为kg/h， ΔP 单位为Pa， ρ 为kg/m³。

选择【设计参数】模型时

设计温度、设计压力

根据流量公式 $Q = Q \sqrt{\frac{\Delta P}{\Delta P_{max} \frac{\rho}{\rho_d}}}$ 设定设计温度、设计压力。

3.5.5 脉冲输出流量计

设定脉冲输出型（频率型涡街）流量计测量装置相关参数。
组态界面如下（展开图）：

参数设置			
装置	频率型涡街		
K系数段数	02		
K系数单位	次/m ³		
频率	0	~500	Hz
K1=	1.2		
差压	500	~1000	Hz
K2=	1.4		
退出			

装置

测量装置可选：频率型涡街、脉冲型。

K 系数段数

K 系数分段数，最多 10 段可组。

K 系数单位

频率型涡街：K 系数单位可选：次/m³、次/L。

脉冲型：K 系数单位可选：m³/P、L/P。

K 系数

频率型涡街：

当 K 系数单位为次/m³时，根据流量公式 $Q = f/K \cdot \rho * 3600$

设定频率分段 K 系数。

当 K 系数单位为次/L 时，根据流量公式 $Q = f/K \cdot \rho * 3.6$

设定频率分段 K 系数。

其中 Q 单位为 kg/h，f 为 Hz， ρ 为 kg/m³。

脉冲型：

当 K 系数单位为 m³/P 时，根据流量公式 $Q = P \cdot K \cdot \rho * 3600$

设定频率分段 K 系数。

当 K 系数单位为 L/P 时，根据流量公式 $Q = P \cdot K \cdot \rho * 3.6$

设定频率分段 K 系数。

其中 Q 单位为 kg/h，P 为 P， ρ 为 kg/m³。

3.5.6 电流输出型流量计参数设置

设定电流输出型流量计测量装置相关参数。

组态界面如下：

参数设置	
装置	电磁流量计
退出	

装置

测量装置可选：电磁流量计、4-20mA 型涡街。

3.5.7 弯管流量计

设定弯管流量计测量装置相关参数。

组态界面如下：

参数设置	
开方	本机开方
K	1.5
退出	

开方

当流量信号为差压信号时，对差压变送器输出的差压信号的开方种类进行设定。

- 本机开方：差压变送器没有经过开方，需要仪表对差压信号进行开方时，选择此设定。
- 差变开方：差压变送器的差压信号已经开方时，选择此设定。

K 系数

根据流量公式 $Q = k\sqrt{\Delta P \cdot \rho}$ 设定差压分段 K 系数。

其中 Q 单位为 kg/h， ΔP 单位为 Pa， ρ 为 kg/m^3 。

3.5.8 质量流量计

不进行温压补偿运算，直接计算流量和流量总量。

3.6 介质组态

介质组态包括介质类型及其温度、压力、大气压等相关参数。

3.6.1 选择测量介质

组态位置：组态->介质组态，组态画面如下：




目前可供选择的介质有以下4类介质，所有介质都支持温压补偿运算：

1. 水
2. 一般液体
3. 一般气体
4. 导热油

3.6.2 水介质组态

设定水介质组态参数。组态界面如下：

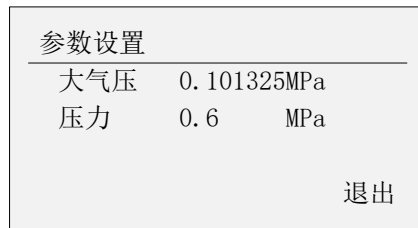

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

压力

测量介质水的压力值。

3.6.3 一般液体介质组态

设定一般液体介质组态参数。组态界面如下：

参数设置		
密度	1.000	kg/m ³
比热	4.20	kJ/kg·°C
大气压	0.101325MPa	
		退出

密度

设置一般液体密度值，固定密度值补偿。

适用于密度不变或变化不大的场合使用。

比热

设置一般液体比热值，计算热量时使用。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为0.101325MPa。

3.6.4 一般气体介质组态

设定一般气体介质组态参数。组态界面如下：

参数设置		
湿度	0%	
标况温度	20	°C
标况密度	0	kg/m ³
压缩系数	1	
比热	0	kJ/kg·°C
压力	0.6	MPa
大气压	0.101325MPa	
		退出

湿度

湿度值设置，0% ~ 100%可设。

标况温度

气体标况温度可选：0°C、15°C或20°C。

标况密度

设定一般气体标况密度。

压缩系数

设定一般气体压缩系数。

比热

设置一般气体比热值，计算热量时使用。

压力

测量一般气体介质的压力值。

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为 0.101325MPa。

3.6.4 导热油组态

设定导热油组态参数。组态界面如下：

<p>参数设置</p> <hr/> <p>大气压 0.101325MPa</p> <p>输入导热油表格</p> <p style="text-align: right;">退出</p>	<p>用户表格 ◆</p> <hr/> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">序号</td> <td style="width: 40%;">01</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>温度</td> <td>100.00</td> <td>℃</td> </tr> <tr> <td>密度</td> <td>1.200</td> <td>kg/m³</td> </tr> <tr> <td>比热</td> <td>4.20</td> <td>kJ/kg.℃</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: right;">退出</td> </tr> </table>	序号	01		温度	100.00	℃	密度	1.200	kg/m ³	比热	4.20	kJ/kg.℃			退出
序号	01															
温度	100.00	℃														
密度	1.200	kg/m ³														
比热	4.20	kJ/kg.℃														
		退出														

大气压

由于地域因素，大气压有所区别，默认为 0.101325MPa。

输入导热油表格

输入用户自定义温度、密度、比热线性表格，最多 10 段可设。
补偿运算时根据温度查找计算相应密度和比热值。

3.7 流量组态

设定流量组态相关参数。

组态位置：组态→流量组态，组态画面如下（展开图）：

流量组态	
流量单位	t/h
流量量程	30000
常用流量	6.00
流量调整K	1.00
流量调整B	0.00
累积倍率	1
累积初值	0
清除流量总量	
高级结算参数	
退出	

3.7.1 流量基本参数设置

流量单位

设定瞬时流量的单位，单位参与运算。

流量单位：t/w、t/d、t/h、kg/w、kg/d、kg/h、kg/min、kg/s、Mm³/min、km³/w、km³/d、km³/h、m³/w、m³/d、m³/h、m³/min、L/h、L/m、mL/min。

流量量程

瞬时流量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。

常用流量

测量装置设计常用流量，对孔板、喷嘴、文丘里有效。

流量调整 K、B

流量值线性调整功能。实际值 = 测量值 × K + B。

累积倍率

设定流量累积倍率。

流量总量 = 上次总量 + 瞬时流量 × 累积倍率。

累积初值

设置累积初始值。执行清除流量总量功能时，使用该值开始累积。

3.7.2 高级结算参数设置

组态位置：组态→流量组态→高级结算参数设置。

组态画面如下（展开图）：

参数设置		◆
停电补足	50%	
小流量补足	30%	
超限补足	200%	
		退出

停电补足

仪表断电后，重新上电时仪表自动补足停电期间损失的总量。

补足流量总量 = 停电补足百分比 × 流量量程 × 停电时间。

小流量补足

百分比设置；当流量小于该值时，按照补足量进行累积。

超限补足

百分比设置，当流量超过量程时，按照补足量进行累积。

3.7.3 清除流量总量

功能位置：组态→流量组态→清除流量总量。

清除流量总量将清除在内存中的流量总量，清除后无法恢复。

清除流量总量不影响仪表其它参数和功能。

第4章 热量功能

4.1 热量功能介绍

根据温压补偿后的瞬时流量和累积总量，结合测量介质物性热量参数，实时计算瞬时热量和热量总量。

4.2 热量组态

设定与热量有关的参数。

热量组态		◆
热量类型	热量	
热量单位	GJ/h	
热量量程	30000	
停电补足	0%	
累积倍率	1	
累积初值	0	
清除热量总量		
		退出

热量类型

热量：只计算累计热量。

冷量：只计算累计冷量。

自动：在供温 > 回温时，计算累计热量；在供温 < 回温时，计算累计冷量。冷量和热量分开计算和累积以及页面显示。

热量单位

设定瞬时热量单位，kJ/h、MJ/h、GJ/h、cal/h、kcal/h、kWh/h、MWh/h，单位参与运算。

热量量程

设定瞬时热量量程，曲线显示和变送输出使用该量程参数。

停电补足

仪表断电后，重新上电时仪表自动补足停电期间损失的总量。

补足热量总量 = 停电补足百分比 × 热量量程 × 停电时间。

运算单位与瞬时热量同。

累积倍率

设定热量（冷量）累积倍率。

热量总量 = 上次总量 + 瞬时热量 × 累积倍率。

冷量总量 = 上次总量 + 瞬时冷量 × 累积倍率。

累积初值

设置累积初始值。执行**清除热量（冷量）总量**功能时，使用该值开始累积。

4.3 清除热量（冷量）总量

功能位置：组态→热量组态→清除热量（冷量）总量。

清除热量（冷量）总量将清除在内存中的热量（冷量）总量，清除后无法恢复。

清除热量（冷量）总量不影响仪表其它参数和功能。

第 5 章 RS485 通讯

本仪表提供标准 RS485 串行通讯接口，采用国际通用标准 Modbus-RTU 通讯协议，支持 03 号读保持寄存器命令。

5.1 寄存器地址列表

通讯数据及寄存器地址如下表：

参数	类型	地址	说明
瞬时流量	float	40001	4 字节浮点数。4 字节浮点数与 4 字节长整型数据字节排列顺序和通讯组态中字节交换一致，以下类同。
差压/频率	float	40003	
供温	float	40005	
回温	float	40007	
流量总量	ulong	40009	4 字节长整形。
瞬时热量	float	40011	4 字节浮点数。
热量总量	ulong	40013	4 字节长整形。
密度	float	40015	4 字节浮点数。
最后一次断电时间	ulong	40017	4 字节长整型，日历时间格式。
最后一次上电时间	ulong	40019	4 字节长整型，日历时间格式。
总掉电时间(秒)	ulong	40021	4 字节长整型。
总掉电次数	ushort	40023	短整形。
差压断线标志	ushort	40024	短整形。0 为正常，1 为断线。
温度断线标志	ushort	40025	短整形。0 为正常，1 为断线。
压力断线标志	ushort	40026	短整形。0 为正常，1 为断线。
系统时间	uchar[6]	40027	[0-5]分别代表年月日时分秒。
系统时间	ulong	40030	4 字节长整型，日历时间格式。
开关量	ushort	40032	短整形。
累积流量小数部分	float	40035	4 字节浮点数。
累积热量小数部分	float	40037	4 字节浮点数。
累积冷量整数部分	ulong	40064	4 字节长整型。
累积冷量小数部分	float	40066	4 字节浮点数。


注：仅提供实时数据通讯接口，不包含历史数据、累积报表及其它数据。
日历时间始于 1970 年 1 月 1 日 0 时 0 分 0 秒。

5.2 连接方式

端子名称

RS485 通讯接口端子为 A、B、G，对应端子序号为 14、15、16。
具体接线方式参看【1.4 节 仪表接线】。

连接方式

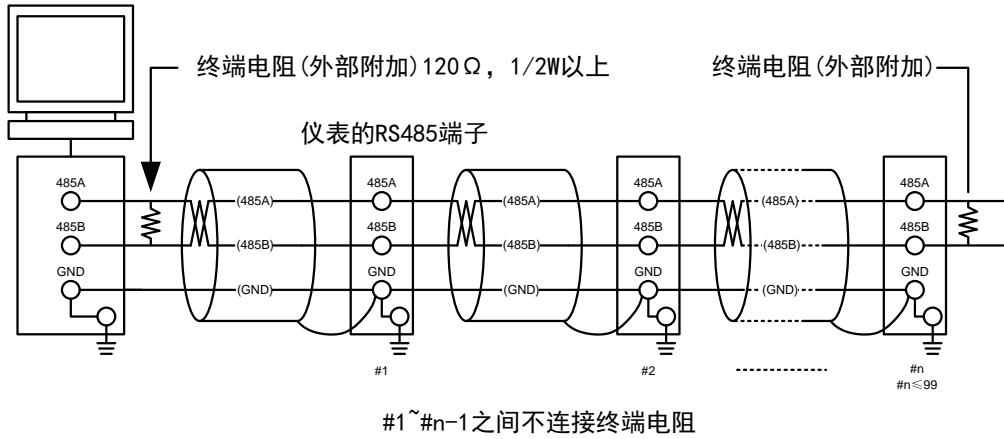

通讯规格

项目	内容
波特率	1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600
数据格式	8 位数据位, 1 位停止位
校验	奇校验/偶校验/无校验

5.3 通讯组态

设定通讯组态参数。

组态位置：组态→功能组态→通讯，组态画面如下：

通讯组态		◆
仪表地址	001	
波特率	9600	
校验	无校验	
字节交换	不交换	
		退出

仪表地址

设置通讯仪表地址，1-247 可选。

波特率

可选：1200/2400/4800/9600/19200/38400/57600。

校验

可选：无校验/奇校验/偶校验。

字节交换

可选：不交换或交换，针对 32 位数据（长整形或浮点数）在通讯帧中排列方式。例：

长整形 01020304H： 不交换：03 04 01 02 交换：01 02 03 04
 浮点数 4.00(0x40800000H) 不交换：00 00 40 80 交换：40 80 00 00

第6章 模拟变送输出

6.1 变送输出规格

本仪表提供 1 路 4-20mA 模拟变送输出功能。

可根据瞬时流量、热量、差压、供温、回温变送输出。

模拟输出负载小于 750Ω。

接线方式请参看【1.4 节 仪表接线】。

6.2 输出组态

组态位置：组态→功能组态→输出，组态画面如下：

输出组态		
输出通道	流量	
调整K	1.000	(mA)
调整B	0.000	
		退出

输出通道

设置输出源通道，可选：流量、热量、差压、供温、回温、冷量、自动冷热量。

根据量程进行变送输出运算。

调整 K、B

线性调整输出电流。实际输出电流 = 运算输出电流 × K + B 。

第 7 章 通道报警

7.1 报警及组态

本仪表具有通道上限报警和下限报警功能，支持 1 路报警继电器触点输出，保存最新 50 条报警信息，报警信息包括报警时间、消报时间、报警类型和报警通道。

组态位置：组态→功能组态→报警，组态画面如下：

报警组态			
通道	流量		
报警H	60000	触点	00
报警L	0	触点	00
回差	0	退出	

通道

选择报警通道，流量、供温、回温、热量、冷量 5 路可选。

报警 H、报警 L

设置上限报警和下限报警参数值。

触点

1 路触点输出可选，容量为 250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开。多个通道报警可共用触点。

回差

设置报警回差参数。防止信号在报警值附近振荡时，频繁报警。

报警说明

报警类型	报警条件	消报条件
上限报警	通道值 > 上限阈值	通道值 < 上限阈值 - 回差
下限报警	通道值 < 下限阈值	通道值 > 下限阈值 + 回差

7.2 报警列表画面

画面位置：功能画面→报警列表，显示最新 50 条报警信息。

报警列表		01/50
报警	10-10-20 10:30:00	
消报	10-10-20 10:40:00	
类型	下限L	
通道	供温	

操作

使用【增加】【减少】键查询报警信息。

使用【翻页】键退出该画面。

7.3 清除报警列表

功能位置：组态→功能组态→系统→清除报警列表。

清除内存中的报警记录信息，清除后无法恢复。

清除报警列表不影响仪表其它参数和功能。

第 8 章 历史数据

本仪表实时保存测量数据和运算数据，写入内部存储器中。

8.1 记录功能及组态

仪表根据记录间隔参数，定时保存流量、差压、供温、回温、流量总量、热量、热量总量、冷量和冷量总量至内部存储器。

记录间隔可选：1 分/2 分/5 分/10 分/20 分/30 分/60 分。

记录时长：1 分钟记录间隔，可连续记录 1 个月。

注意

- 增大记录间隔可延长仪表存储数据的时间长度。
 - 修改记录间隔会使仪表内部存储的历史数据失效，因此，在修改记录间隔前，请备份历史数据，防止丢失。
-

组态位置：组态→功能组态→系统→记录间隔。

组态画面如下（展开图）：

系统组态	
日期	2010-10-20
时间	10:05:00
记录间隔	01分
仪表编号	A001
清除报警列表	
清除历史记录	
清除累积报表	
清除停电记录	
恢复出厂设置	
退出	

8.2 历史数据查询画面

历史数据以曲线和数据列表两种形式表现,历史曲线画面参看【1.5.3节】。

历史数据画面位置:功能画面→历史数据,支持查询流量、热量、冷量、差压、供温、回温、流量总量、热量总量和冷量总量历史数据。

仪表掉电无历史数据时,显示为-----。

连续追忆		定点追忆	
数据查询		数据查询	
间隔	01分	间隔	01分
时间	10-10-20 11:00	时间	10-10-20 11:00
通道	流量	通道	流量
数据	0.113	数据	0.113

通道切换

使用【增加】【减少】切换通道:流量、热量、供温、回温、差压、流量总量、热量总量、冷量、冷量总量。

连续追忆

使用【左移】【右移】键连续调整追忆时间进行历史数据翻阅。

定点追忆

使用【确认】键进入定点追忆模式,时间可编辑。

使用【增加】【减少】键修改时间,按[确认]键查看历史数据。

此时自动切换至连续追忆模式。

8.3 清除历史记录

功能位置:组态→功能组态→系统

清除内存中的历史数据记录,清除后无法恢复。

清除历史记录不影响仪表其它参数和功能。

第9章 累积报表

9.1 累积报表功能及组态

仪表同时支持流量累积报表、热量累积报表和冷量累计报表，提供年月累积报表和班报表两种（不支持同时共存）。

年月报：保存最近2年每月累计量，保存最近24个月每天累积量。

班报：保存最近2个月班次累积量。

组态位置：组态->功能组态->报表，组态画面如下：

<table border="1"> <tr><td colspan="2">报表组态</td></tr> <tr><td>类型</td><td>年月报</td></tr> <tr><td>结算时间</td><td>0点</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">退出</td></tr> </table>	报表组态		类型	年月报	结算时间	0点	退出		<table border="1"> <tr><td colspan="2">报表组态</td></tr> <tr><td>类型</td><td>班报</td></tr> <tr><td>班次时间</td><td>0点</td></tr> <tr><td>班次时长</td><td>8小时</td></tr> <tr><td colspan="2" style="text-align: right;">退出</td></tr> </table>	报表组态		类型	班报	班次时间	0点	班次时长	8小时	退出	
报表组态																			
类型	年月报																		
结算时间	0点																		
退出																			
报表组态																			
类型	班报																		
班次时间	0点																		
班次时长	8小时																		
退出																			

类型

可选年月报和班报2种，改变报表类型，将永久清除原报表数据。

结算时间

对月报有效。例如结算时间1点，以当天1点至第二天1点结算累积量。

班次时间

对班报有效，0~12点可设。

班次时长

对班报有效，8小时、12小时两种可选。

9.2 累积报表查询画面

画面位置：功能画面→累积报表
报表查询支持年月报、班报和时段查询。

累积报表	累积报表
类型 流量报表	类型 热量报表
查询 年报 月报	查询 班报

操作

使用【左移】【右移】键移动光标。
使用【增加】【减少】键选择流量报表或热量报表。
使用【确认】键查询相应报表。
使用【翻页】键退出该画面。

9.2.1 年报表画面

累积年报表显示最近2年每月的流量统计报表。

2011年	t
2011-01	1200.00
2011-02	1000.00
2011-03	800.00
2011-04	900.00

操作

使用【左移】【右移】键切换报表年份。
使用【增加】【减少】键查询报表数据。
使用【翻页】键退出该画面。

9.2.2 月报表画面

累积月报表显示最近12个月每天的流量统计报表。

2011年12月	t
11-12-01	100.00
11-12-02	200.00
11-12-03	150.00
11-12-04	120.00

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。
使用【增加】【减少】键查询报表数据。
使用【翻页】键退出该画面。

9.2.3 班报表画面

累积班报表显示最近 2 个月每班的流量统计报表。

2011年12月	t		
01	110.00	105.00	100.00
02	195.00	200.00	205.00
03	155.00	150.00	150.00
04	110.00	120.00	130.00

操作

使用【左移】【右移】键切换报表月份。

使用【增加】【减少】键查询报表数据。

使用【翻页】键退出该画面。

9.3 清除累积报表

功能位置：组态→功能组态→系统→清除累积报表

清除内存中的流量、热量和冷量累积报表，清除后无法恢复。

清除累积报表不影响仪表其它参数和功能。

第 10 章 停电记录

10.1 停电记录功能

保存最近 50 条停电记录，包括停电时间、上电时间、本次停电时长和总停电时长。停电分辨时间为 1 分钟。

10.2 停电记录查询画面

画面位置：功能画面→停电记录，显示最新 50 条停电记录。

停电记录	01/40
停电	10-10-20 08:30:00
上电	10-10-20 09:00:00
时长	0天0时30分0秒
总共	9天20时1分30秒

操作

使用【增加】【减少】键查询停电记录。

使用【翻页】键退出该画面。

10.3 清除停电记录

功能位置：组态→功能组态→系统→清除停电记录

清除内存中的仪表停电记录，清除后无法恢复。

清除停电记录不会影响仪表其它参数和功能。

第 11 章 系统日志

11.1 系统日志功能

保存最近 50 条系统操作日志。

操作日志包括操作内容和操作时间。

记录以下操作类型：

- 修改组态参数
- 修改流量累积倍率
- 修改热量累积倍率
- 修改冷量累积倍率
- 清除流量总量
- 清除热量总量
- 清除冷量总量
- 修改记录间隔

11.2 系统日志查询画面

画面位置：功能画面→系统日志，显示最新 50 条系统日志。

操作日志		01/50
类型	修改组态参数	
时间	10-10-20 10:40:00	

操作

使用【增加】【减少】键查询操作日志。

使用【翻页】键退出该画面。

第 12 章 双重密码保护

12.1 双重密码保护功能

仪表具有双重密码保护功能，即供用双方密码，用来保护组态参数，必须同时提供双方密码才能进入组态界面，进行参数设定。

12.2 密码设置画面

画面位置：功能画面→密码修改。

在修改密码时，需先输入原始密码，确认后才能输入新密码。

<p>密码修改</p> <hr/> <p>供方密码修改</p> <p>需方密码修改</p>	<p>供方密码修改</p> <hr/> <p>请输入供方密码</p> <p>000000 确认</p>
--	--

操作

使用【左移】和【右移】键移动光标。

使用【增加】【减少】键输入密码。

使用【确认】键执行光标对应功能。

使用【翻页】键退出该画面。

第 13 章 系统组态

组态位置：组态→功能组态→系统，组态画面如下（展开图）：

系统组态	
日期	2010-10-20
时间	10:05:00
记录间隔	01分
仪表编号	A001
清除报警列表	
清除历史记录	
清除累积报表	
清除停电记录	
恢复出厂设置	

退出

13.1 日期和时间

设定仪表运行的当前日期与时间。

注意

- 更改系统日期/时间后，仪表中已经存储的历史资料将无效。
- 新的有效数据从用户更改系统日期/时间开始。
- 在更改系统日期/时间前，请备份仪表内记录的历史数据。

13.2 仪表编号

设定仪表编号，用以区别不同使用场合的仪表。

一共 4 位，每位可组数字 0-9 和字母 A-Z。

在中间参数画面标题栏显示。

13.3 恢复出厂设置

将仪表所有参数和数据恢复至出厂状态。

注意

- 进行出厂设置后，仪表中已经存储的历史资料将无效。
- 在进行出厂设置前，请备份仪表内记录的历史数据。

出厂设置影响的参数列表

参数种类	参数名称	参数设置值		
装置组态	类型	通用差压流量计		
	开方	本机开方		
	模型	设计参数		
	设计温度	0℃		
	设计压力	0MPa		
介质组态	类型	水		
	压力	0.6MPa		
	大气压	0.101325MPa		
输入组态	通道	差压	供温	回温
	方式	输入	输入	输入
	类型	4-20mA	Pt100	Pt100
	单位	kPa	℃	℃
	量程	0.00~50.00	0.0~300.0	0.0~300.0
	切除	0.0%	0.0%	0.0%
	滤波	0.0 秒	0.0 秒	0.0 秒
	K	1.00	1.00	1.00
	B	0.00	0.00	0.00
	断线补偿	0.00	0.00	0.00
流量组态	流量单位	t/h		
	流量量程	100.00		
	常用流量	0		
	流量调整 K	1.00		
	流量调整 B	0.00		
	累积倍率	1		
	累积初值	0		
	停电补足	0%		
	小流量补足	0%		
	超限补足	0%		
热量组态	热量类型	热量		
	热量单位	GJ/h		
	热量量程	100.00		
	停电补足	0%		
	累积倍率	1		
	累积初值	0		
系统组态	密码	000000		
	记录间隔	01 分		
	仪表编号	A001		
报警组态	通道	流量		
	报警 H	999999		
	触点	00		
	报警 L	0		

	触点	00
	回差	0
输出组态	输出通道	流量
	调整 K	1.000(mA)
	调整 B	0.000
通讯组态	通讯地址	001
	波特率	9600
	校验	无校验
	字节交换	不交换
画面组态	巡显间隔	10 秒

第 14 章 USB 数据备份和 U 盘格式化

14.1 数据备份功能

仪表具有数据备份功能，将仪表内部数据备份至优盘，采用一键备份。备份数据包括历史数据、累积报表（累积年报、累积月报或累积班报）停电记录、报警记录、操作日志。备份数据格式使用 CSV 文件格式，可以使用 Excel 等电子表格软件查看。

14.2 数据备份画面

画面位置：功能画面->数据备份。
数据备份至优盘备份目录文件夹，如/USB/DATA/03141645，子文件夹以月日时分时间命名。



操作

使用【确认】键备份数据。
使用【翻页】键退出该画面。

14.3 U 盘格式化画面

画面位置：功能画面->数据备份。
将 U 盘快速格式化成 FAT32 格式，格式化会清空 U 盘内原有数据。



操作

使用【左移】和【右移】键移动光标
使用【确认】键格式化优盘。
使用【翻页】键退出该画面。

第 15 章 组态备份

15.1 组态备份功能

仪表具有组态备份功能，将仪表组态数据备份至优盘，采用一键备份。备份数据使用 CFG 二进制文件，仪表使用该文件进行备份和导入操作。备份同时生成 CSV 文件，可以使用 Excel 等软件打开，仅供查看。

15.2 组态备份画面

画面位置：组态→功能组态→组态。

组态备份		
文件	CFG0000.CFG	导出
文件	CFG0001.CFG	导入
		退出
就绪!		

操作

使用【左移】【右移】键移动光标。
使用【确认】键执行光标对应功能。

组态导出

组态备份至优盘根目录。
使用【增加】【减少】键选择文件，CFG0000~CFG9999 可选。

组态导入

插入优盘后自动查找优盘根目录组态文件。
使用【增加】【减少】键选择组态文件。

第 16 章 规格

16.1 信号、配电与报警

信号输入

项目	规格			
输入通道数	3 通道			
测量周期	1 秒			
A/D 转换位数	24 位			
信号类型	类型	类型	可测量范围	
	直流电流	4 - 20mA	4.00 ~ 20.00mA	
	频率	FR	0.0 ~ 10000.0Hz	
	脉冲	Pulse	0.0 ~ 10000.0P	
	热电阻	PT100		-50.0°C ~ 650.0°C
		PT500		-200.0°C ~ 266.0°C
PT1000			-50.0°C ~ 250.0°C	

信号输出

项目	规格		
输出周期	1 秒		
D/A 转换位数	12 位		
变送输出	类型	类型	可测量范围
	直流电流	4 - 20mA	4.00 ~ 20.00mA

配电

项目	规格
配电电压	3 路 24VDC \pm 10%，1 路 12VDC \pm 10%
输出电流	\leq 30mA
其它	差压和温度配电共地

报警

项目	规格
报警通道	流量、热量、冷量、供温、回温
报警类型	上限报警、下限报警
显示	发生报警时，在数显画面上显示报警状态。
报警记录	保存最近50条报警信息
触点容量	250VAC/3A，30VDC/3A（阻性负载），触点类型为常开

补偿运算

项目	规格
运算周期	1 秒

16.2 显示规格

显示

项目	规格
显示*	128×64 点阵单色液晶显示屏

* LCD 显示器部分可能会包含常亮或常灭的像素，由于 LCD 特征的不同，LCD 的亮度也可能不一样，这并非故障。

16.3 一般规格

性能标准

项目	规格
显示/测量精度	数值精度：全量程基本误差 $\leq 0.2\%F.S.$
输入阻抗	电流信号：10 Ω
电阻测量激励电流	0.25mA
断偶检测电流	约 1 μA
最大共模噪声电压	250VACrms(50Hz)

电源

项目	规格
额定电源电压	220VAC/24VDC
允许电压范围	85VAC \sim 220VAC / 22VDC \sim 26VDC
额定电源频率	50Hz
功耗	$\leq 10W$

结构

项目	规格
安装	嵌入式仪表盘安装(垂直平面)
安装角度	最多允许从水平面向后倾斜 30 度
安装板厚度	2 \sim 12mm
材质	ABS 塑料
外部尺寸	160(W)×80(H)×68(D)(D: 从安装面到端子的长度)
重量	约 0.5Kg

标准运行条件

项目	规格
电源电压	220VAC/24VDC
电源频率	50Hz
环境温度	0 $^{\circ}C$ \sim 50 $^{\circ}C$
环境湿度	0% \sim 85%(不结露)
预热时间	接通电源后 30 分钟

安装位置	室内
------	----

运输和存储条件

项目	规格
环境温度	-10℃ ~ 60℃
环境湿度	0% ~ 95%(不结露)

时钟

项目	规格
时钟	可运行于 2000 年 ~ 2099 年
时钟精度	±10ppm(0 ~ 50℃), 不包括打开电源时所导致的延迟误差(1 秒以下)
时钟电池寿命	约 10 年(室温下)

其它标准

项目	规格
资料保存年限	约 10 年

附录 1 标准孔板组态举例

标准孔板设计书					
节流件	标准孔板	取压方式	角接取压 ①	流体名称	水②
节流件上游侧阻流件形式：单个 90° 弯头，任一平面上的两个 90° 弯头 (S>30D)					
工艺条件					
最大流量	12 m ³ /h ③	常用流量	8.5 m ³ /h ④	最小流量	3 m ³ /h
工作表压	0.2000MPa	工作温度	20.0℃	操作密度	998.297kg/m ³
地区大气压	1000mbar ⑤	管道	φ54×2mm ⑥	流体粘度	1.00152mPa·s
等熵指数		等壁绝对粗糙度 0.075			
管道材质	20# ⑦	线胀系数	0.0001116mm/mm℃		
节流件材质	1Cr18Ni9Ti ⑧	线胀系数	0.0001660mm/mm℃		
计算结果					
刻度流量	12 m ³ /h	差压上线 ΔPmax	40000 Pa ⑨		
最大压损	27435 Pa	常用差压 ΔPcom	20069 Pa		
开孔比 β	0.544002	流出系数 C	0.612112	可膨胀系数 ε	1.00000
最大雷诺数	84609	常用雷诺数	59931	最小雷诺数	21152
计算误差 E	-0.000003%	流量不确定度 e	±0.84%	流量系数 α	0.640815
前直管段 L1	1.50m	后直管段 L2	0.30m	工况下开孔 d	27.2mm
20℃时节流件开孔 d20	27.2±0.014mm ⑩				
计算公式	$Q=0.003998595 * d^2 * \epsilon * \alpha (\Delta P / \rho)^{0.5} \text{ m}^3/\text{h}$				

仪表组态如下：

1、装置组态			2、介质组态		
装置类型	角接取压孔板 ①		类型	水 ②	
开方	本机开方		压力	0.2 MPa	
管道材质	20 钢 ⑦		大气压	0.1MPa ⑤	
孔板材质	1Cr18Ni9Ti ⑧				
管道口径	50mm (54-2*2) ⑥				
孔板口径	27.2mm ⑩				
3、输入组态			4、流量组态		
差压	方式	输入	流量单位	m ³ /h ③	
	单位	Pa ⑨	流量量程	12 ③	
	量程	0-40000.0 ⑨	常用流量	8.5 ④	
供温	方式	输入	附水热量计算公式：		
	类型	PT100	$H = Q_m * (h_1 - h_2)$		
	单位	℃	H-----热量, kJ/h		
回温	量程	0-300	Qm-----流量, kg/h		
	方式	输入	h1-----供水热焓, kJ/kg		
	类型	PT100	h2-----回水热焓, kJ/kg		
	单位	℃			
	量程	0-300			

附录 2 频率型涡街组态举例

涡街铭牌信息			
公称压力	0.6MPa	最高温度	300℃
仪表系数	67.14	单位	1/m ³
准确度	1级	满刻度流量	60kg/h

YD-320 导热油物性参数表格

温度(℃)	密度(kg/m ³)	比热(kJ/kg.℃)
50	0.8451	1.907
100	0.8191	2.147
150	0.8000	2.318
200	0.7750	2.491
250	0.7549	2.658
300	0.7249	2.823

仪表组态如下:

1、装置组态			2、介质组态			
装置类型	频率型涡街		类型	导热油		
K系数	67.14		大气压	0.101325MPa		
K系数单位	次/m ³	导热油表格				
		序号	温度	密度	比热	
		1	50	0.8451	1.907	
		2	100	0.8191	2.147	
		3	150	0.8000	2.318	
		4	200	0.7750	2.491	
		5	250	0.7549	2.658	
		6	300	0.7249	2.823	
3、输入组态			4、流量组态			
频率	方式	输入	流量单位	kg/h		
	单位	Hz	流量量程	60		
	量程	0-3000	附导热油热量计算公式			
供温	方式	输入	$H = Q_m * \Delta t * C$			
	类型	PT100	H-----热量, kJ/h			
	单位	℃	Qm-----流量, kg/h			
	量程	0-300	Δt ----- 温差(供温-回温)℃			
回温	方式	输入	C-----比热, kJ/kg.℃			
	类型	PT100				
	单位	℃				
	量程	0-300				
